


FINLANDS SEGLARFORBUND
SUOMEN PURJEHTIJALIITTO

VENE SUUNNITTELU
KOHDE SUUNNITTELU
KUNTA
KUNTA
KUNTA

VENE SUUNNITTELU
KOHDE SUUNNITTELU
KUNTA
KUNTA
KUNTA

VENE SUUNNITTELU
KOHDE SUUNNITTELU
KUNTA
KUNTA
KUNTA

VENE SUUNNITTELU
KOHDE SUUNNITTELU
KUNTA
KUNTA
KUNTA

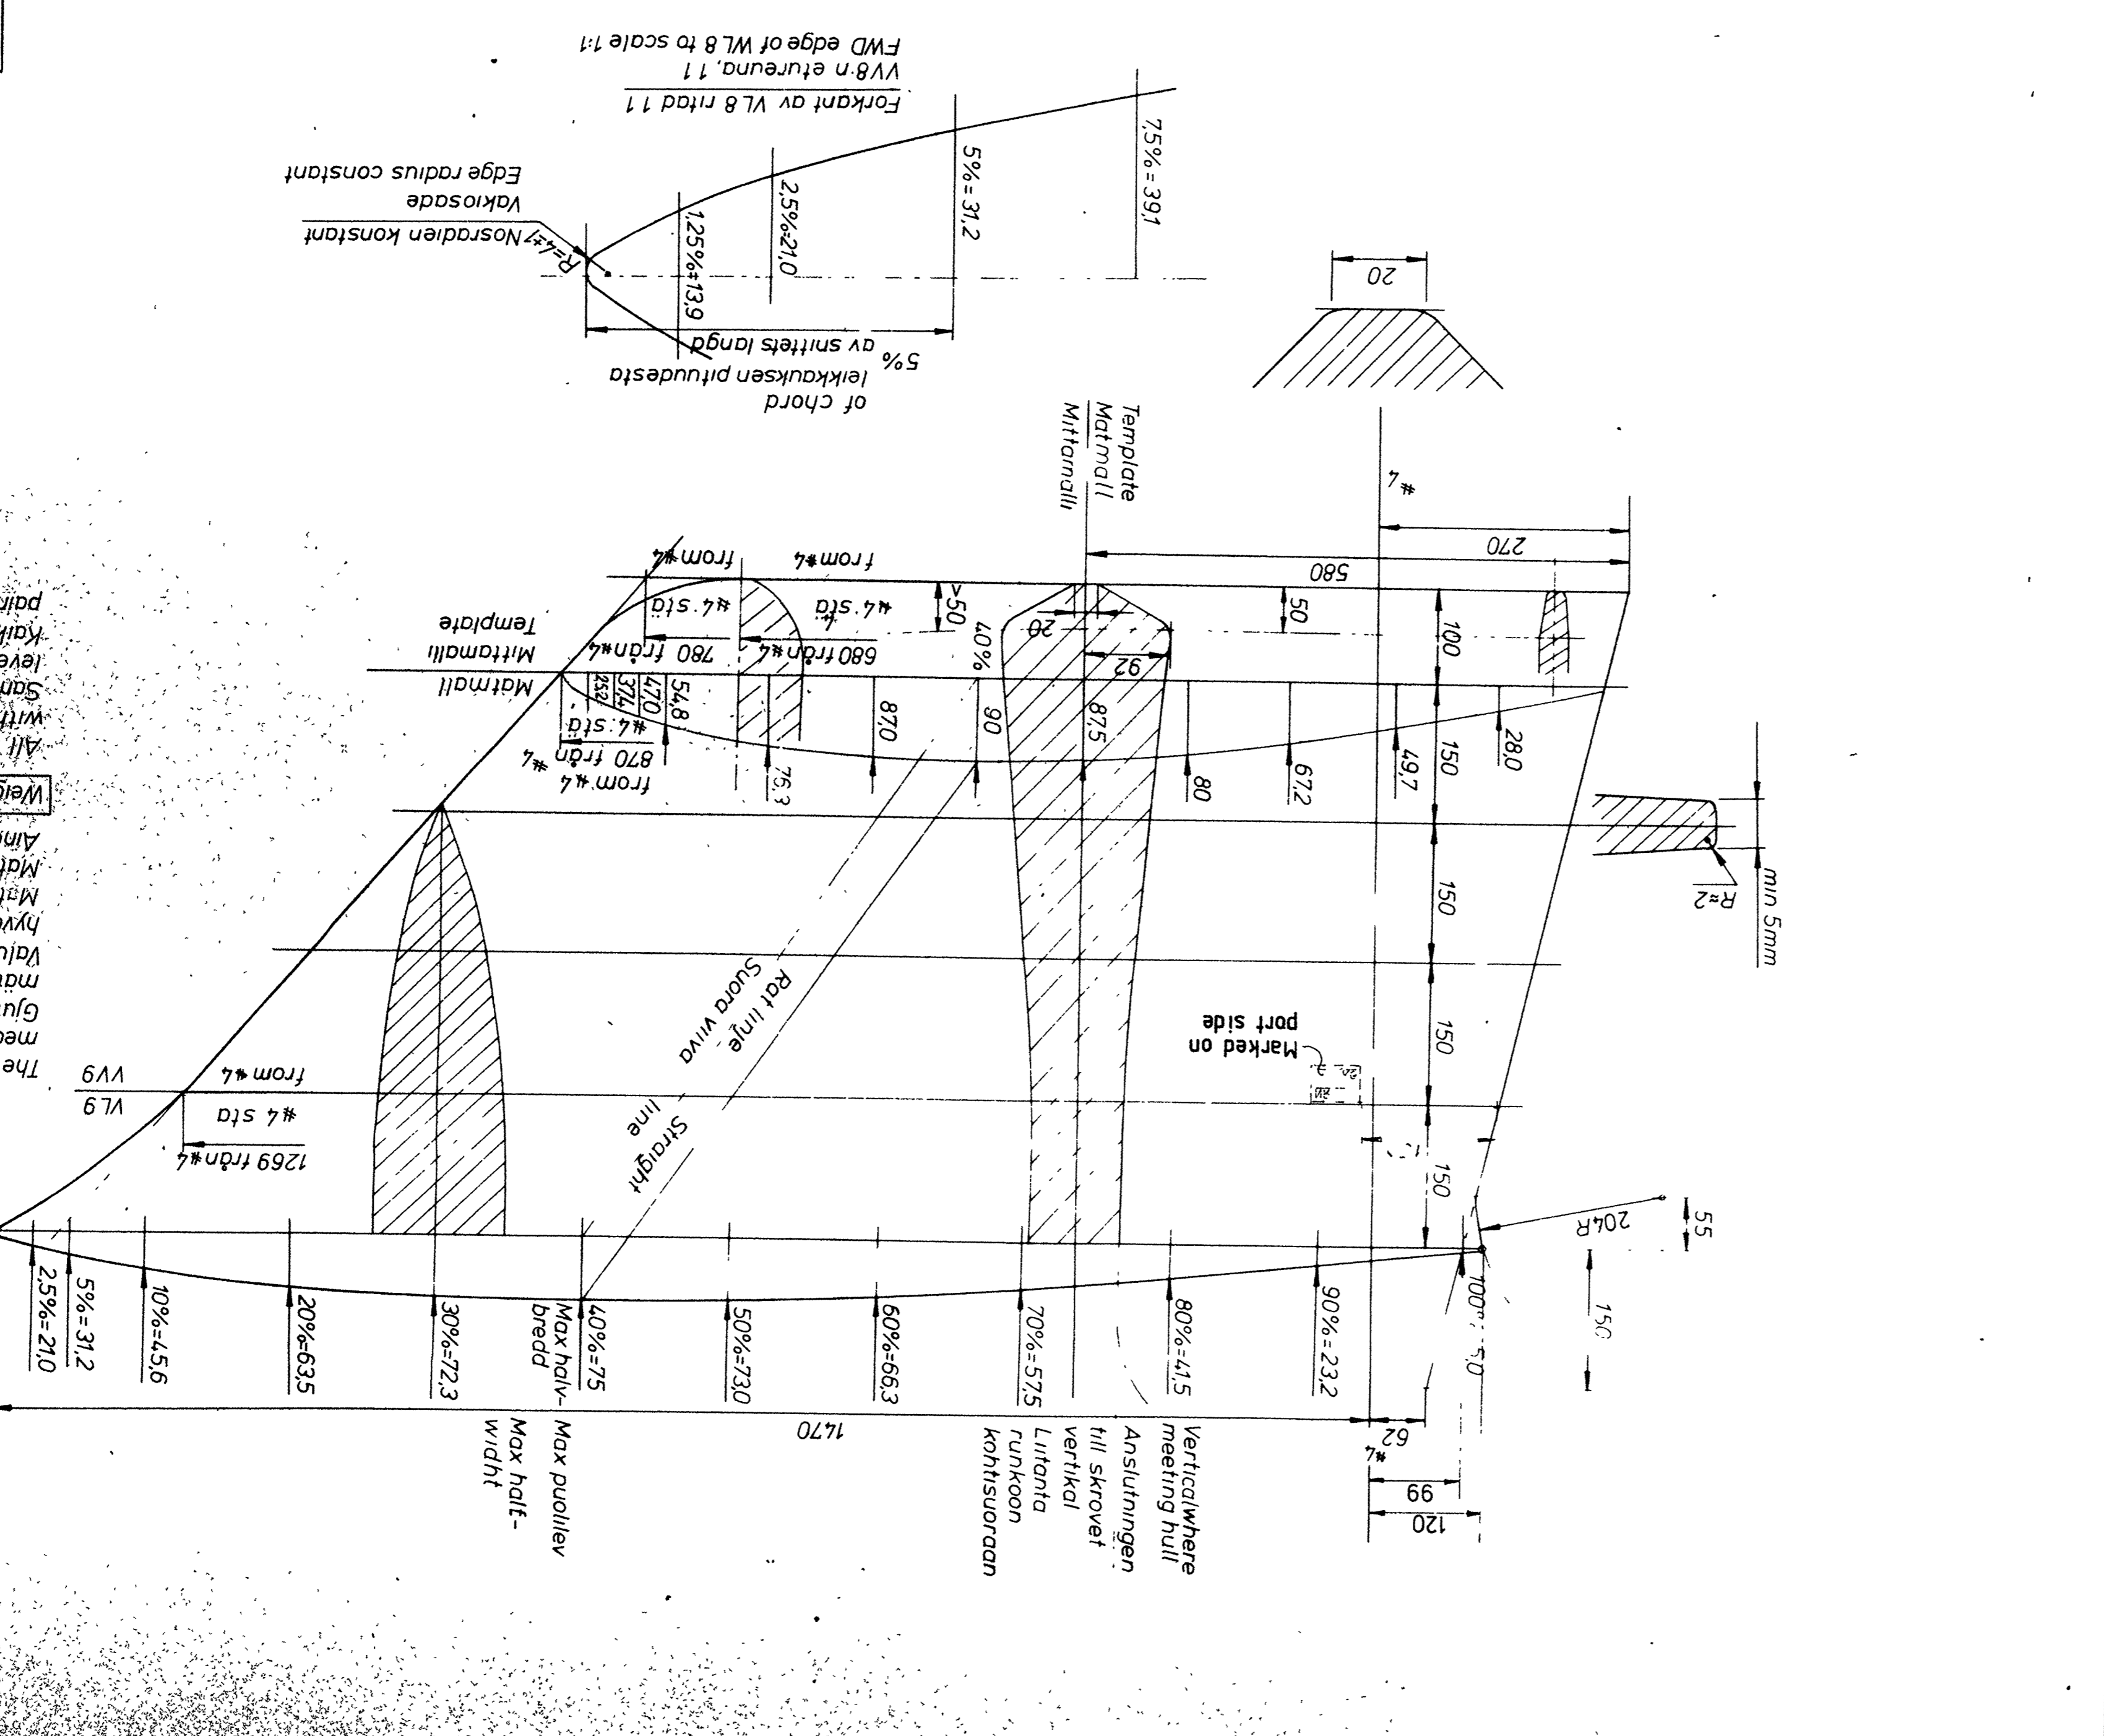

Mikali masto on kavennettu, on minimimität huipussa = 50x65 mm (levyys x pituus) If tapered, min dim = 50x65 mm (width x length) at top of mast extrusion.

Om masten är avsmalnad, är toppens minimimität = 50x65 mm (bredd x längd)

Stays and shrouds 1x19 or solid Slag och vant 1x19 eller kompakt Harukseet ja vantit 1x19 tai umpiperäs

